



МОНТАЖНАЯ СХЕМА
"АСТРА-4" с принудительным сбросом

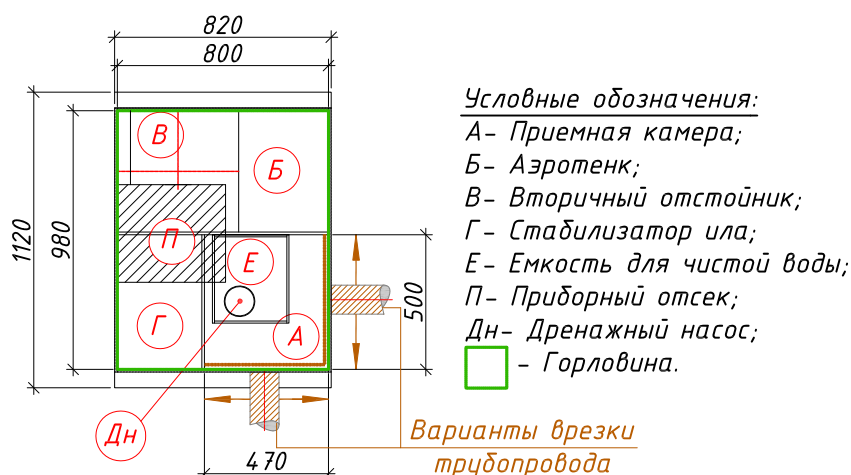

- ← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум -0.850).
- Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы -0.150).

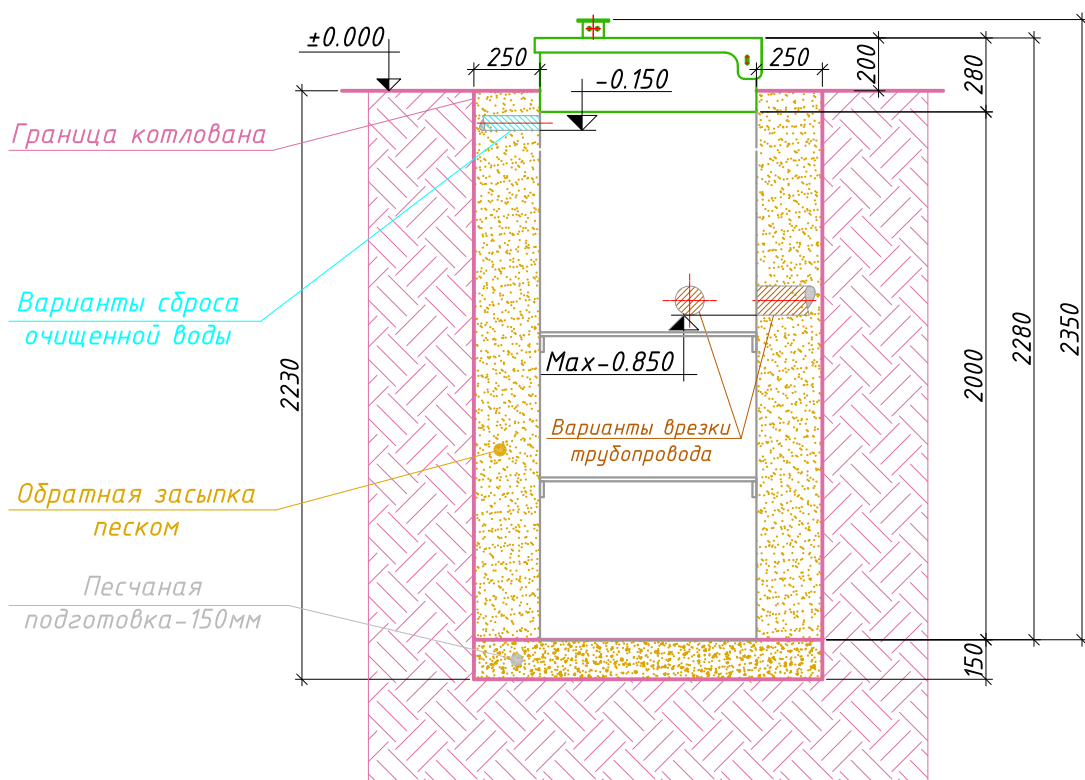

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами $1.62 \times 1.32 \text{ м}$ $h=2.23 \text{ м}$ с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм ;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск станции установки в эксплуатацию осуществляется после проверки ее работоспособности в ручном режиме работы путем переключения в блоке управления тумблеров прямой и обратной фазы работы станции, а также проверка автоматического режима работы и аварийной сигнализации путем принудительного изменения уровня поплавковых датчиков.